

**PAŠVALDĪBAS**  
**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU**  
**“RŪJIENAS SILTUMS”**

Reģistrācijas Nr. 44103023807  
Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV 4240



Rūjiena  
01.02.2019

Apstiprinu:

Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”  
Valdes loceklis  
Gints Vēveris

**Noteikumi „Par ūdens patēriņa un kanalizācijas notekūdeņu  
mērītāju uzstādīšanas un lietošanas kārtību  
Pašvaldības SIA „RŪJIENAS SILTUMS”  
klientiem Rūjienas novadā”**

**1. Noteikumu mērķis**

1.1. Šo noteikumu (turpmāk tekstā - Noteikumi) mērķis ir veicināt kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, to ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, kā arī veicināt ūdens un kanalizācijas notekūdeņu precīzu uzskaiti.

**2. Noteikumos lietotie termini**

- 2.1. Komercuzskaites mēraparāta mezgls — ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā vai — normatīvajos aktos noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas.
- 2.2. Piederības robeža — robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.
- 2.3. Komercuzskaites mēraparāts — ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

**3. Kārtības nosacījumi**

- 3.1. Noteikumi attiecas uz esošajiem un potenciālajiem Lietotājiem, kuri tieši vai pastarpināti izmanto un/vai gatavojas izmantot (veic būvdarbus, projektēšanu) Pašvaldības SIA „RŪJIENAS SILTUMS” ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
- 3.2. Lai fiziska vai juridiska persona varētu pievienot savu objektu Pašvaldības SIA „RŪJIENAS SILTUMS” ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem, un lai veiktu jebkurus ūdens un kanalizācijas sistēmas pārbūves darbus Objektā, tā īpašnieks vai pilnvarota persona iesniedz rakstisku iesniegumu pēc Pakalpojumu sniedzēja noteikta parauga formas (2.pielikums) un saņem Pakalpojuma sniedzēja izdotus pieslēgšanas tehniskos noteikumus (turpmāk tekstā - tehniskie noteikumi).

- 3.3. Komerzskaites mēraparāta mezgla (turpmāk tekstā skaitītāja mezgls) projektēšanu un uzstādīšanu Objektā pasūta tā īpašnieks vai īrnieks, saskaņojot to ar Objekta īpašnieku vai pārvaldnieku.
- 3.4. Lietotājiem skaitītāja mezgla un Komerzskaites mēraparāta (turpmāk tekstā - skaitītājs) uzstādīšana vai pārbūves uz ūdensapgādes un/vai kanalizācijas notekūdeņu ievadiem Objektā saskaņojama ar Pakalpojuma sniedzēju.
- 3.5. Pakalpojumu sniedzējs uzstāda tādus ūdens skaitītājus, kuri atbilst normatīvo aktu prasībām par mērīšanas līdzekļu pirmreizējo un atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un atzīmēm (22.08.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.664).
- 3.6. Skaitītājus uzstāda atbilstoši ražotāja instrukcijai. Ja ražotāja instrukcijas nav, mērīšanas līdzekļi uzstāda atbilstoši piemērojamiem standartiem vai Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentiem, kas publicēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu un ieviešanu tirgū. Personas, kuras uzstāda skaitītāju, ir atbildīgas par skaitītāja uzstādīšanas atbilstību ražotāja instrukcijai vai normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu un ieviešanu tirgū.
- 3.7. Gadījumos, kad īpašumā nav iespējams ievērot šo 3.6. apakšpunktā noteiktās prasības ēku īpašnieki un pārvaldnieki nolasa skaitītāja rādījumus un piemēro tam precizitātes koeficientu 1,2, līdz brīdim, kamēr skaitītājs tiek uzstādīts atbilstoši noteiktajām prasībām. Nepilnību novēršanas termiņus nosaka pakalpojumu sniedzējs.
- 3.8. Uzstādot jaunu vai verificējot esošo skaitītāju Pakalpojumu lietotājam jāievēro, lai tiktu ievērota atbilstošā komercskaites mēraparāts ražotāja vai 1.pielikuma noteiktā skaitītāju montāžas shēma, jebkura atkāpe rakstiski jāaskaņo ar pakalpojumu sniedzēju.
- 3.9. Objektā drīkst uzstādīt tikai vienu ievadskaitītāju.
- 3.10. Aukstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas nosacījumi:
  - 3.10.1. Skaitītāju diametrs jāizvēlas atbilstoši plānotajam ūdens un/vai kanalizācijas notekūdeņu patēriņam;
  - 3.10.2. Skaitītāji jāuzstāda uz pilnīgi horizontāliem cauruļvadu posmiem, ar skaitīšanas mehānismu uz augšu;
  - 3.10.3. Pirms skaitītāja jāiemontē taisns nelokāma materiāla cauruļvada posms, kura garums nav mazāks par trim cauruļvada diametriem, pēc skaitītāja viena diametra, trīs diametru attālumā līdz skaitītājam nedrīkst ievietot ventili.
  - 3.10.4. Pirms mērīšanas līdzekļa jāierīko noslēgarmatūra un rupjais ūdens filtrs. Jānodrošina iespēja noplombēt filtra nosēdumu izlaides skrūvi;
  - 3.10.5. pirms skaitītāja jāierīko vienvirziena vārsts, gadījumos, ja vārstu nav iespējams uzstādīt pirms skaitītāja, saskaņojot (rakstiski) ar pakalpojumu sniedzēju var uzstādīt pēc mērītāja;
  - 3.10.6. Skaitītāju jāuzstāda nepiederošām personām nepieejamās telpā, nodrošinot skaitītāja mezgla montāžu, demontāžu un apkopes iespējas, kā arī piekļūšanas iespējas skaitītāju rādījumu nolasīšanai. Telpas temperatūra, kur tiek uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs nedrīkst pazemināties zem 0°C.
- 3.11. Komerzskaites mēraparāta mezgls pakalpojuma lietotājam jāuztur tehniski labā stāvoklī, mezgls nedrīkst būt aprūsējis vai jebkādā veidā bojāts.
- 3.12. Kanalizācijas skaitītāju uzstādīšanas nosacījumi ir atbilstoši ražotāja noteiktajām instrukcijām un tehniskajiem noteikumiem.
- 3.13. Pēc montāžas darbu veikšanas skaitītāji jānodod ekspluatācijā, pieaicinot pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – Piegādātājs) pārstāvi, kas pārbauda to uzstādīšanas atbilstību šiem Noteikumiem, un atbilstības gadījumā noplombē skaitītāju mezglu. Par mēraparāta noplombēšanu un nodošanu ekspluatācijā Piegādātājs noformē pieņemšanas – nodošanas aktu uzrādot skaitītāja rādījumus nodošanas brīdī, noplombēto vietu skaitu


un plombju numurus. Plombju noņemšana un uzlikšana notiek tikai Lietotāja un Piegādātāja atbildīgo pārstāvju klātbūtnē.

- 3.14. Objekta īpašnieks vai pārvaldnieks ir atbildīgs par skaitītāja mezgla pareizu uzstādīšanu uz ievadiem ēkā, skaitītāju plombu saglabāšanu, kā arī par skaitītāja savlaicīgām pārbaudēm, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 3.15. Gadījumos, kad konstatēti patēriņa skaitītāja vai plombu bojājumi, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins saskaņā ar pastāvošajām ūdens patēriņa normām (Rūjienas novada domes 2018.gada 19.jūlija sēdes lēmums Nr. 11/2018 “Sabiedriskās ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rūjienas novadā” par laika periodu kopš brīža, kad pēdējo reizi atzīmēta mērītāja mezgla atbilstība šiem Noteikumiem.
- 3.16. Lietotājam jānodrošina katra mēneša pēdējā dienā vai nākošā mēneša pirmajā datumā skaitītāja rādījumu nolasīšanu un paziņošanu Piegādātājam.
- 3.17. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt skaitītāju rādījumu kontroli uz ēku ievadiem, kā arī dzīvokļos un neapdzīvotās telpās, ja daudzdzīvokļu telpai nav īpašnieks, pārvaldnieks vai ja dzīvokļa īpašnieki lēmuši par tiešo norēķinu veikšanu par pakalpojumiem, bet ne biežāk kā vienu reizi mēnesī.

#### 4. Atbildības par Noteikumu neievērošanu

- 4.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Rūjienas vēstnesis” un Rūjienas novada mājaslapas informatīvajā vietnē [www.rujiena.lv](http://www.rujiena.lv).
- 4.2. Šie noteikumi jāievēro visiem Lietotājiem, kuri izmanto Pašvaldības SIA „RŪJIENAS SILTUMS” pakalpojumus.
- 4.3. Atbildība iestājas, ja pārkāpumu, par kuru paredzēta atbildība saskaņā ar šiem noteikumiem, ir izdarījusi persona, kura lieto ūdeni vai novada kanalizāciju Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” piederošajos vai apsaimniekošanā esošajos ūdensvada/kanalizācijas tīklos, neatkarīgi no tā, kurā administratīvā teritorijā persona dzīvo.
- 4.4. Noteikumu neievērošanas gadījumos pārkāpuma aktu sastāda Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” valdes locekļa pilnvarotas un apstiprinātas amatpersonas, tām piešķirto pilnvaru ietvaros pienākumu pildīšanas laikā.
- 4.5. Par šo Noteikumu neievērošanu personai, kura izdarījusi pārkāpumu, var piemērot sodu:
  - 4.5.1. Brīdinājumu;
  - 4.5.2. Administratīvo sodu, atbilstoši “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtībai Rūjienas novadā”;
  - 4.5.3. Ūdens un kanalizācijas pakalpojumam saskaņā ar 23.07.2001. MK noteikumiem Nr.298 „Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana”.
- 4.6. Šie noteikumi ir pieejami Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” telpās Skolas ielā 6, Rūjienā un interneta mājas lapā [www.rujienassiltums.lv](http://www.rujienassiltums.lv).

## Ūdens uzskaites mezgla montāžas shēma

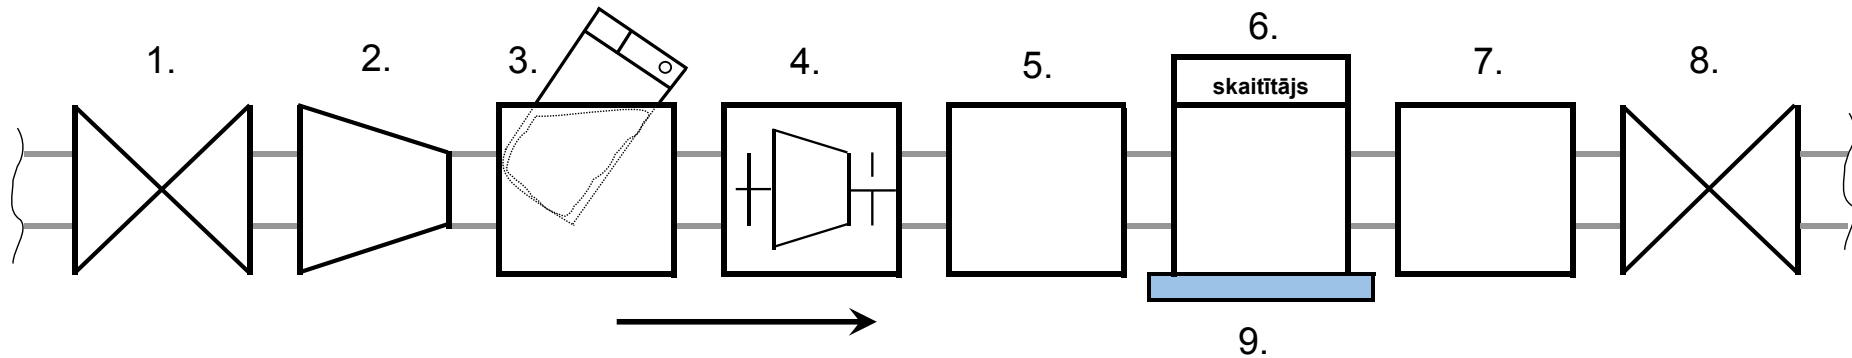

### Apzīmējumi:

1. Noslēgarmatūra
2. Ø (diametru) - pāreja
3. Rupjais filtrs
4. Vienvirziena vārsts
5. Starpgabals
6. Komercuzskaites mēraparāts
7. Starpgabals
8. Noslēgarmatūra
9. Attālinātās nolasīšanas modulis (atsevišķiem skaitītājiem)

-----  
(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums)

-----  
(fiziskas personai- personas kods / juridiskai personai - reģ. Nr)

-----  
(adrese) (tālruna numurs) (e-pasts)

## TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪJUMS

Par objekta pievienošanu

- ūdensvada tīklam
- kanalizācijas tīklam

Privātmājai / daudzdzīvokļu mājai/ sabiedriskajai ēkai (vajadzīgo pasvītrot)

Objekta adrese \_\_\_\_\_

Kadastra apzīmējums \_\_\_\_\_

Papildus informācija: \_\_\_\_\_

Pielikumā:

- Zemes gabala robežu plāns (kopija);
- Apstiprināta pilnvaras kopija, ja iesnieguma sastādītājs ir pilnvarota persona;
- Īpašas prasības \_\_\_\_\_

Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu patērētājam, tai skaitā ar Rūjienas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.11/2018 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas noteikumi Rūjienas novadā".

Apliecinu, ka pirms savu personas datu sniegšanas, esmu informēts/-ta, ka tiesiskais pamats manu personas datu pieprasīšanai ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk tekstā – Regula) 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts : apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja viena no pusēm ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Apliecinu, ka piekrītu personas datu, kas ietverti šajā Tehnisko noteikumu pieprasījumā, apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, ievērojot Regulā noteiktās prasības. Man ir izskaidrotas tiesības un kārtība – rakstveidā uz Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" juridisko adresi pieprasīt manu personas datu labošanu, papildināšanu, vai dzēšanu, mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas iestādē, ar nosacījumu, ka mans pieprasījums būs pamatots.

\_\_\_\_\_ gada \_\_\_\_\_  
(datums)

\_\_\_\_\_ (paraksts, paraksta atšifrējums)